



DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE AU TITRE DES INSTALLATIONS CLASSÉES (ICPE)

**PROJET DE PLATEFORME DE LOGISTIQUE URBAINE MULTIMODALE
SUR LE PORT DE GENNEVILLIERS (92)**

PROJET GREEN DOCK

PARTIE 4

Pièce 4.2 / DDAE n°49. B
Annexes de l'étude de dangers

Cahier 6/8


Annexe 7 / Fiche de vie Hydrant

FICHE DE VIE HYDRANT

Ville : **Gennevilliers** Propriétaire privé : **HAROPA Port / GOODMAN**

Hydrant N° : **920360088**
 Statut : **Privé**
 Adresse : **19 Route du Bassin Numéro 6 92230 Gennevilliers**
France
 Complément : **50 M avant le virage**

Coordonnée GPS :
 Latitude : **48,9492677**
 Longitude : **2,2960988**

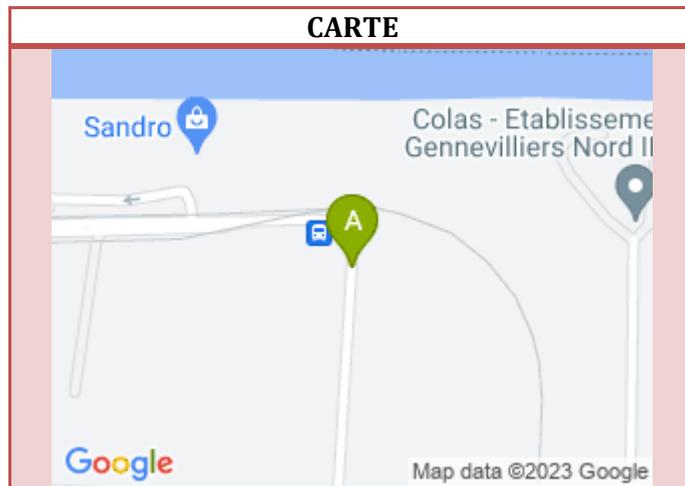

Type : **BI**
 Diamètre : **100**
 Marque : **Bayard**
 Modèle : **BAYARD, De 2001 à nos jours, NR**
 Périmé : **Non**
 Date de pose : **2006**
 Renversable (PI) :
 Regard de vidange : **Oui**
 Accès : **Facile**
 Signalétique : **Conforme, Sur panneau (BI)**



Conformité de l'hydrant : **Conforme**
 Statut d'intervention : **RAS**
 Renouvellement :
 Commentaires : **Contrôle simultané avec 178 316 et 225**

Disponible

<u>CONTROLES</u>	Agent	Pression statique	Pression dynamique	Débit 1 bar	Etat visuel	Manœuvrabilité	Commentaire
14/09/2018 11:22:36	Kingson	6	5,3		10 Très bon	10 Très bon	
19/06/2019 10:50:50	Kingson	6	5,6	198	10 Très bon	10 Très bon	

FICHE DE VIE HYDRANT

23/09/2020 08:47:22	Abdel				10 Très bon	5 Moyen	
16/07/2021 08:17:42	XLemoine	6	5,8	60	10 Très bon	5 Moyen	
22/06/2022 12:43:15	Kingson	6,3	5,4	60	10 Très bon	10 Très bon	
30/05/2023 07:00:08	Sofiane	6	5,1	60	10 Très bon	10 Très bon	Contrôle simultané avec 178 ; 316 et 225
30/05/2023 07:00:12	Sofiane	6,3	5,6	60	10 Très bon	10 Très bon	simultanée avec 225 à 1bar
30/05/2023 07:00:16	Sofiane	6,3	5,9	60	10 Très bon	10 Très bon	contrôle individuel

<u>ENTRETIENS</u>	Photo avant	Photo après	Effectués	A effectuer
23/09/2020 08:47:21			Graissage tige	
16/07/2021 08:17:40			Graissage tige	
22/06/2022 12:43:12			Graissage tige	

FICHE DE VIE HYDRANT

Ville : **Gennevilliers** Propriétaire privé : **HAROPA Port / GOODMAN**

Hydrant N° : **920360178**
 Statut : **Privé**
 Adresse : **29 Route du Bassin Numéro 6 92230 Gennevilliers**
 France
 Complément : **face poste électrique**

Coordonnée GPS :
 Latitude : **48,9494092**
 Longitude : **2,2886022**



Type : **BI**
 Diamètre : **100**
 Marque : **Bayard**
 Modèle : **BAYARD, De 2001 à nos jours, NR**
 Périmé : **Non**
 Date de pose : **2016**
 Renversable (PI) :
 Regard de vidange : **Oui**
 Accès : **Facile**
 Signalétique : **Conforme, Sur panneau (BI) | Non conforme, Au sol (BI/PI)**



Conformité de l'hydrant : **Conforme**
 Statut d'intervention : **RAS**
 Renouvellement :
 Commentaires : **Contrôle simultané avec 88 316 et 225**

Disponible

<u>CONTROLES</u>	Agent	Pression statique	Pression dynamique	Débit 1 bar	Etat visuel	Manœuvrabilité	Commentaire
14/09/2018 10:51:46	Kingson	6	5,4		10 Très bon	10 Très bon	
19/06/2019 10:04:20	Kingson	5,9	5,5	197	10 Très bon	10 Très bon	

FICHE DE VIE HYDRANT

23/09/2020 09:14:46	Abdel				10 Très bon	10 Très bon	
16/07/2021 07:45:12	XLemoine	6,1	5,8	60	10 Très bon	10 Très bon	
22/06/2022 11:51:18	Kingson	6,3	5,5	60	10 Très bon	10 Très bon	
26/05/2023 08:59:57	Rabah	6,3	6	60	10 Très bon	10 Très bon	Individuel
26/05/2023 08:59:59	Rabah	6,2	5,2	60	10 Très bon	10 Très bon	Simultané avec 88 ;225 ; 316

<u>ENTRETIENS</u>	Photo avant	Photo après	Effectués	A effectuer
22/06/2022 11:51:17			Graissage tige	

FICHE DE VIE HYDRANT


Ville : **Gennevilliers** Propriétaire privé : **HAROPA Port / GOODMAN**

Hydrant N° : **920360225**
 Statut : **Privé**
 Adresse : **24 Route du Bassin Numéro 6 92230 Gennevilliers**
France
 Complément : **face 28**

Coordonnée GPS :
 Latitude : **48,9494049**
 Longitude : **2,2947467**



Type : **BI**
 Diamètre : **100**
 Marque : **Bayard**
 Modèle : **BAYARD, De 2001 à nos jours, NR**
 Périmé : **Non**
 Date de pose : **2004**
 Renversable (PI) :
 Regard de vidange : **Oui**
 Accès : **Facile**
 Signalétique : **Conforme, Sur panneau (BI)**

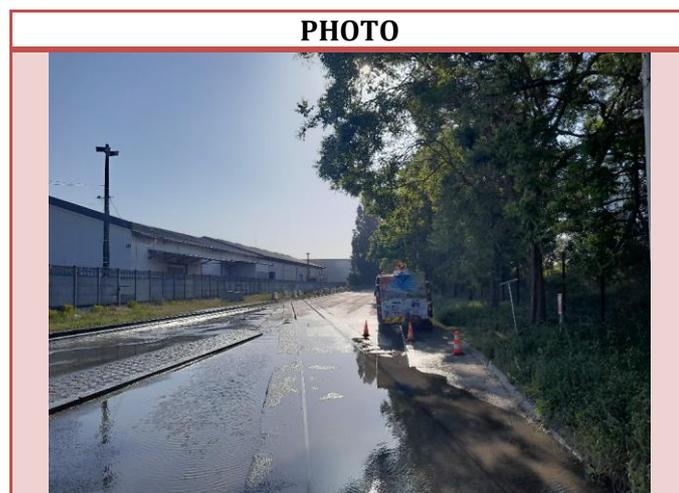

Conformité de l'hydrant : **Conforme**
 Statut d'intervention : **RAS**
 Renouvellement :
 Commentaires : **contrôle individuel et simultané avec 316/88/144**

Disponible

<u>CONTROLES</u>	Agent	Pression statique	Pression dynamique	Débit 1 bar	Etat visuel	Manœuvrabilité	Commentaire
14/09/2018 11:11:55	Kingson	6,1	5,3		10 Très bon	10 Très bon	
19/06/2019 10:43:04	Kingson	6	5,5	198	10 Très bon	10 Très bon	

FICHE DE VIE HYDRANT

23/09/2020 08:53:49	Abdel				10 Très bon	10 Très bon	
16/07/2021 08:08:46	XLemoine	6	5,2	60	10 Très bon	5 Moyen	
22/06/2022 12:43:02	Kingson	6,2	5,7	60	10 Très bon	10 Très bon	
26/05/2023 09:02:26	Eduardo	5,6	5,1	60	10 Très bon	10 Très bon	simultané à 1bar avec 178/88/316
26/05/2023 09:02:29	Eduardo	5,6	5,3	60	10 Très bon	10 Très bon	simultané 088
26/05/2023 09:02:31	Eduardo	6,3	5,9	60	10 Très bon	10 Très bon	contrôle individuel

<u>ENTRETIENS</u>	Photo avant	Photo après	Effectués	A effectuer
16/07/2021 08:08:44			Graissage tige	
22/06/2022 12:48:47			Graissage tige	


FICHE DE VIE HYDRANT

Ville : **Gennevilliers** Propriétaire privé : **HAROPA Port / / GOODMAN**

Hydrant N° : **920360316**
 Statut : **Privé**
 Adresse : **9 Impasse des Petits Marais 92230 Gennevilliers**
France
 Complément : **face savia**

Coordonnée GPS :
 Latitude : **48,9483989**
 Longitude : **2,2986923**

CARTE

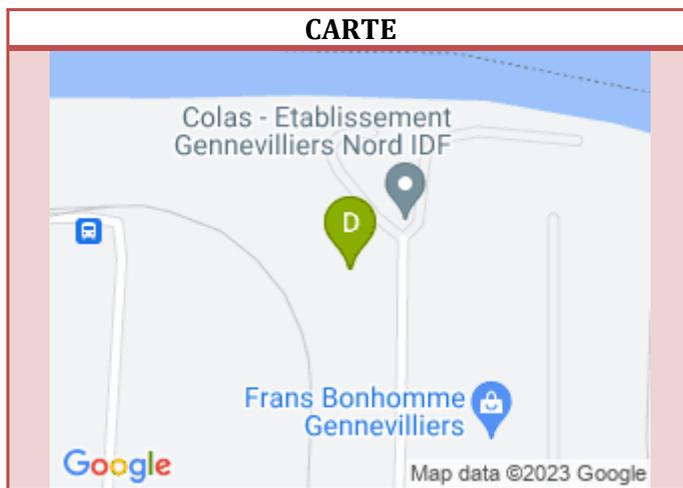

Type : **BI**
 Diamètre : **100**
 Marque : **Pam**
 Modèle : **PAM, De 1990 à 1997, INC**
 Périmé : **Non**
 Date de pose : **1990**
 Renversable (PI) :
 Regard de vidange : **Non**
 Accès : **Facile**
 Signalétique : **Conforme, Sur panneau (BI)**

PHOTO



Conformité de l'hydrant : **Conforme**
 Statut d'intervention : **Réparation à faire**
 Renouvellement :
 Commentaires : **BI vétuste; panneau signalétique abîmé ; couvercle casser ; contrôle simultanée avec hydrant**
88,178,225

Disponible

<u>CONTROLES</u>	Agent	Pression statique	Pression dynamique	Débit 1 bar	Etat visuel	Manœuvrabilité	Commentaire
14/09/2018 09:29:14	Kingson	6	5		5 Moyen	10 Très bon	
19/06/2019 08:53:06	Kingson	6,1	5,9	195	10 Très bon	10 Très bon	

FICHE DE VIE HYDRANT

23/09/2020 08:24:11	Abdel				5 Moyen	10 Très bon	
16/07/2021 09:08:14	XLemoine	6,2	5,7	60	5 Moyen	10 Très bon	
22/06/2022 13:19:09	Kingson	6,3	5,7	60	10 Très bon	10 Très bon	
26/05/2023 08:56:48	Mourad	6,3	4,9	60	10 Très bon	10 Très bon	contrôle simultanée avec 88 225 et 178
26/05/2023 08:56:56	Mourad	6,3	5,9	60	10 Très bon	10 Très bon	Individuel

<u>ENTRETIENS</u>	Photo avant	Photo après	Effectués	A effectuer
19/06/2019 08:53:04			Graissage tige	
22/06/2022 13:19:07			Graissage tige	

<u>REPARATIONS</u>	Photo	Photo après	Effectués	A effectuer
19/06/2019 08:53:02				Signalétique
16/07/2021 09:08:13				Signalisation

FICHE DE VIE HYDRANT

26/05/2023 08:56:53				Panneau dégradé (signa)
26/05/2023 08:56:54				Couverture